


F01 – STROP – stávající dřevěný strop

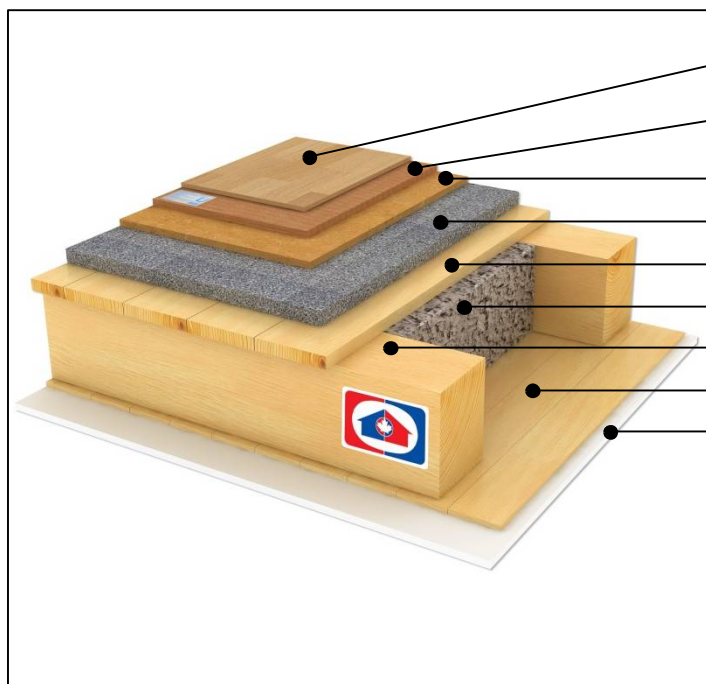

Finální nášlapná vrstva – lamely	9 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	15 mm
Měkká dřevovláknitá deska	19 mm
Spojitý podsyp	30 mm
Dřevěný prkenný záklop	25 mm
Foukaná celulózo­vá izolace CLIMATIZER PLUS®	200 mm
Stropní dřevěný trám	160/200 mm
Prkenné podbití	10 mm
Vnitřní rákosová omítka	15 mm

Požadavky na zvukovou izolaci [dB]		
Hodnota (*)	ČSN 73 0532 únor 2010	
53	≤ 55	L'_{n,w} – kročejová neprůzvučnost
60	≥ 53	R'_{w} – vzduchová neprůzvučnost

(*) hodnota stanovená výpočtem

POZN. Tato skladba stropu splňuje požadavky akustiky na mezibytovou konstrukci.

POPIS

Stávající strop, u kterého byly odstraněny původní zásypy (škvára apod.). Na odhalený stávající dřevěný záklop je proveden spojitý podsyp pro vyrovnání nerovností. Dále se pokračuje suchou cestou v pokládku čisté podlahy. Nejprve položíme separační vrstvu ve formě měkké dřevovláknité desky. Následuje pokládka akustických desek WOLF PhoneStar TRI a finální vrstva podlahy. Prostor mezi jednotlivými trámy je zcela vyplněn foukanou celulózo­vou izolací CLIMATIZER PLUS® s objemovou hmotností min. 40 kg/m³.



KATALOGOVÝ LIST



VÝKRES SKLADBY V DWG



TECHNICKÉ PARAMETRY

